


M 1:10

PJŪVIS

FINNFOAM mazgai ir detalės

R-2

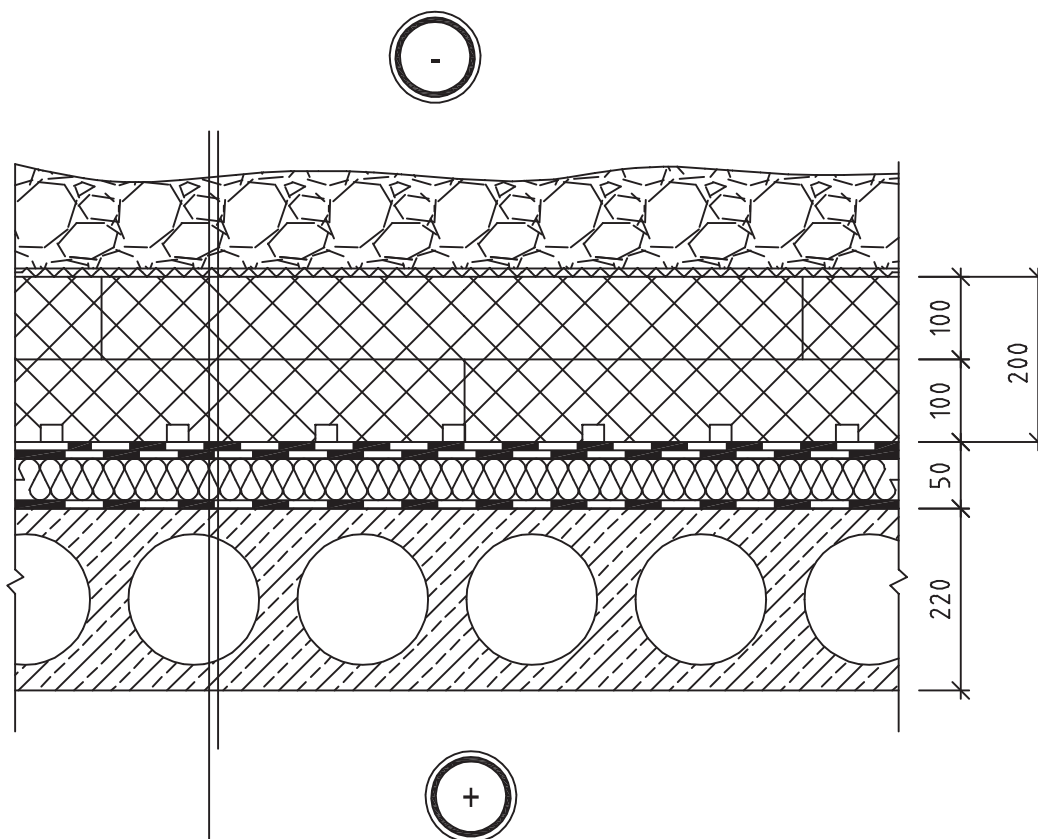

Žvyro sluoksnis ar kita balastinė medžiaga

Geotekstilė

Papildoma termoizoliacija:

FINNFOAM FF-FL -100 mm

FINNFOAM URA -100 mm

Hidroizoliacija 2 sl.

Sena termoizoliacija -50 mm

Garo izoliacija

G/b perdangos plokštė -220 mm

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m^2K) vertė pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Pastato paskirtis	d , mm	U , W/m^2K
Gyvenamieji pastatai	≥ 180	0,16
Viešosios paskirties pastatai	≥ 130	0,20
Pramonės pastatai	≥ 90	0,24

Pastaba: Brėžinyje pateiktos R-2 stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas $U = 0,14 W/m^2K$