


Mastelis 1:10


**TRISLUOKSNĖS PLYTŲ AR
BLOKELIŲ MŪRO SIENOS SU
ORO TARPŲ APŠILTINIMO
DETALĖ**

FINNFOAM mazgai ir detalės

S-4

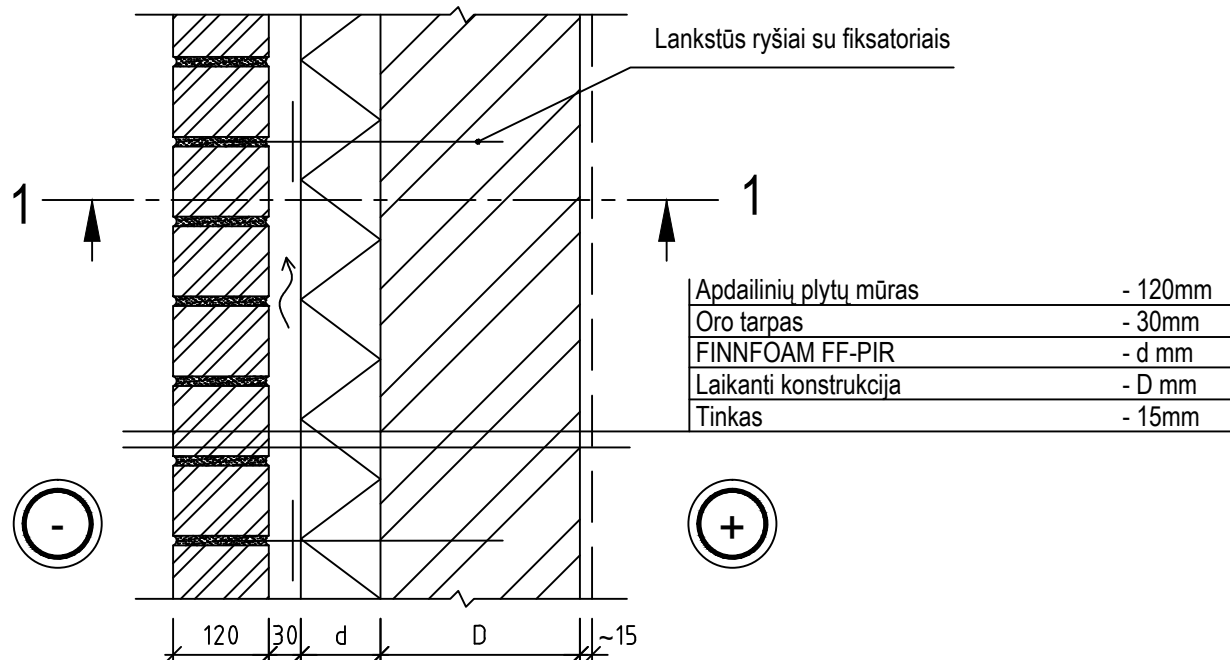

Pjūvis 1-1

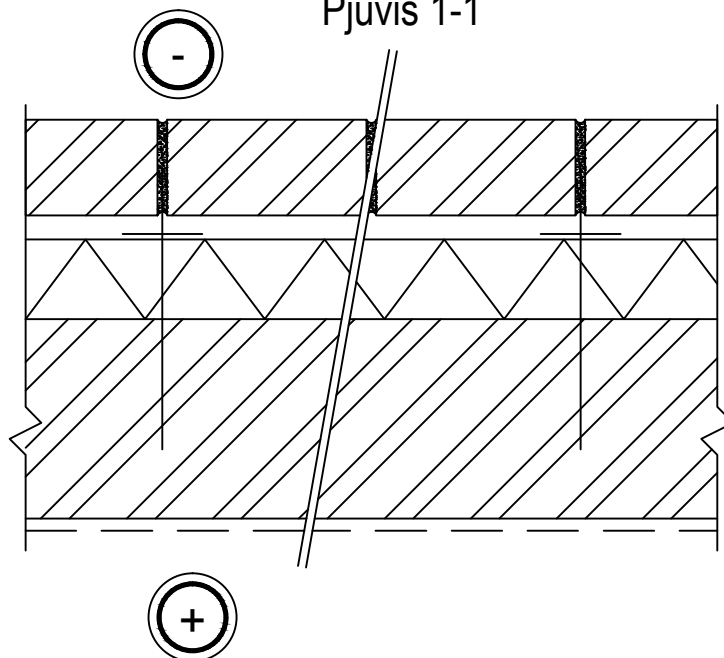

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir atitvaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m^2K) vertė

Laikančios sienos konstrukcija ir jos storis D (mm)

Pastato paskirtis	Laikančios sienos konstrukcija ir jos storis D (mm)									
	Keramzitetonio blokėliai 200 mm		Keraminiai blokėliai 175 mm		Akytbetonio blokėliai 185 mm		Silikatiniai blokėliai 180 mm		Keraminių plytų mūras 250 mm	
	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K	d, mm	U, W/m^2K
Gyvenamieji pastatai	200	0,10	200	0,11	160	0,12	200	0,11	200	0,11
Viešosios paskirties pastatai	130	0,15	150	0,14	120	0,15	150	0,15	150	0,14
Pramonės pastatai	90	0,20	100	0,20	80	0,20	120	0,18	120	0,18