


M 1:10		EKSPLOATUOJAMO STOGO APŠILTINO DETALĖ. TERASA ANT PERDANGOS. Finnfoam FI/ URA
FINNFOAM mazgai ir detalės	ST-2	

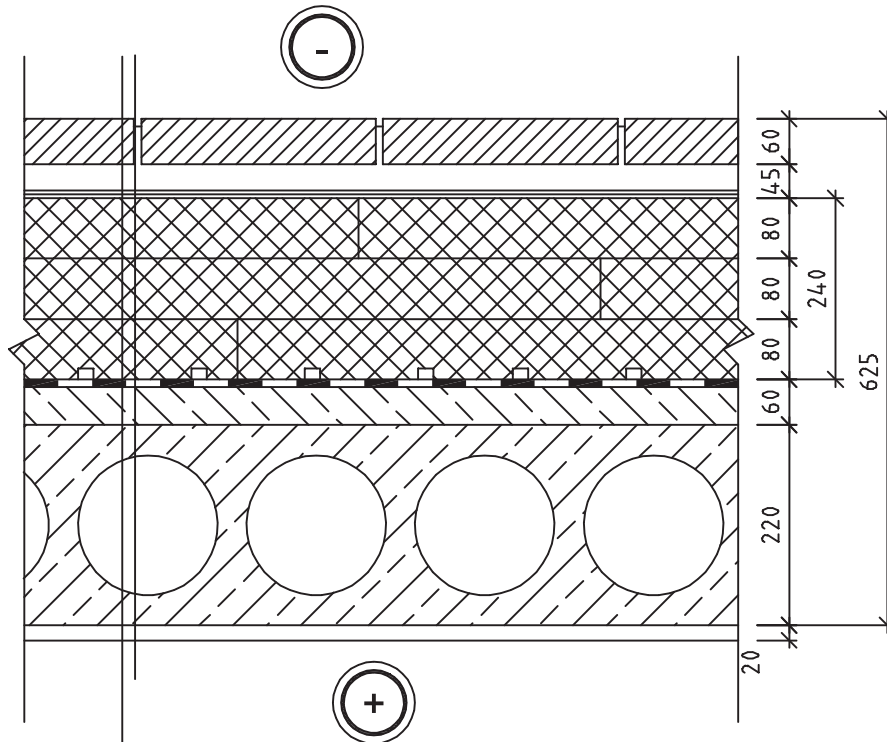

Lauko plytelės ar kita danga, pagal projektą	- 60...80mm
Išlyginamasis smėlio sluoksnis	> 40mm
Skiriamasis sluoksnis (geotekstilė)	
FINNFOAM FI 400 2x80 mm	- 160mm
FINNFOAM URA	- 80mm
Hidroizoliacija	2 sl.
Nuolydį formuojanysis betonas	> 60mm
G/b perdangos plokštė	- 220mm
Apdaila	- 20mm

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertė pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Pastato paskirtis	d, mm	U, W/m²K
Gyvenamieji pastatai	≥ 220	0,16
Viešosios paskirties pastatai	≥ 180	0,20
Pramonės pastatai	≥ 140	0,25

Pastaba: Brėžinyje pateiktos ST-2 stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,15 W/m²K